

Las baterías hidráulicas A/G para centralización de contadores para agua potable fabricadas por BATUR cumplen rigurosamente con la norma UNE-19-900-05 homologadas por la GENERALITAT DE CATALUÑA Departamento de Industria y Energía, Dirección General de Seguridad Industrial. El laboratorio de la Generalidad está acreditado por la Asociación Española de Laboratorios de Ensayo para la realización de los ensayos, prescritos sobre las normas EN 200 (UNE 19-703-90).



Autorizadas por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la JUNTA DE ANDALUCÍA según expediente N° 3505 de fecha 12 de noviembre de 1997. Autorizadas por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA con fecha 23 de junio de 1997.

Las baterías hidráulicas fabricadas por BATUR cumplen con todo tipo de viviendas de acuerdo con lo ordenado en las normas básicas del Ministerio de Industria editadas en el B.O.E. N° 64 de fecha 16 de marzo de 2005.



### **CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN**

**Tubo** de acero al carbono, norma UNE 10255/52

**Codos** 90° N-3, norma UNE 19071

**Bridas alimentación a viviendas** acero al carbono ST 42

**Brida alimentación batería**, norma DIN 2576-1092-4-2002

**Soldadura** férrica



**Ensayo de estanqueidad** 25 bar durante 15 minutos

**Tratamiento** galvanizado por inmersión en caliente, norma UNE 37-501 y UNE 37-508

**BATERÍA ACERO GALVANIZADO  
PARA CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES DE AGUA  
FRÍA Y AGUA CALIENTE SANITARIA**



**COMPONENTES**

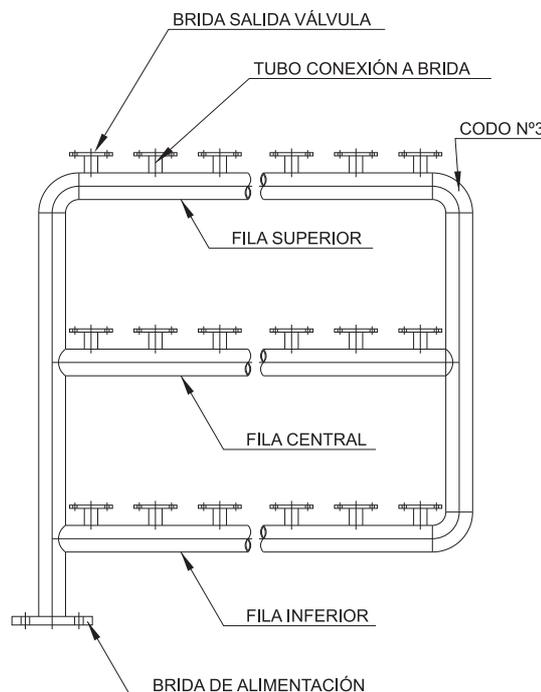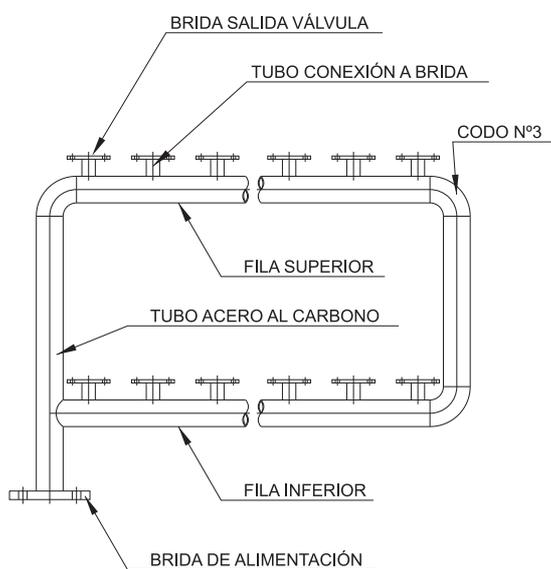

**MEDIDAS BATERÍAS A/G CIRCUITO CERRADO 2 FILAS - Cotas en mm**

Referencia	20042	20062	20082	20102	20122	20142	20162	20182	20202	20222	20242	20262	20282	20302
Nº Contadores	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Filas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Altura	550	550	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610
Longitud	435	554	760	880	1000	1120	1240	1360	1480	1600	1720	1840	1960	2080
Ø Circuito	2"	2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"

**MEDIDAS BATERÍAS A/G CIRCUITO CERRADO 3 FILAS - Cotas en mm**

Referencia	30063	30093	30123	30153	30183	30213	30243	30273	30303	30333	30363	30393	30423	30453
Nº Contadores	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45
Filas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Altura	980	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1090	1090	1090	1090	1090
Longitud	435	620	740	860	980	1100	1220	1340	1460	1650	1770	1890	2010	2130
Ø Circuito	2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	3"	3"	3"	3"	3"

Para baterías con otras medidas consultar.

Los datos técnicos facilitados están sujetos a cambios sin previo aviso en función de los avances técnicos.